

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE FAD-CD002

IDENTIFIER ET ASSOCIER LE KIT PCM SUIVANT LE MODÈLE DE CHAUDIÈRE MURALE

Produits concernés

Chaudière murale à Condensation	Référence chaudière	Référence kit PCM compatible
Idra condens (system) 4120/28 VR	021780	570103
Idra condens (system) 4124/32 VR	021781	
Idra condens micro 4124/32 VR	021782	
Idra condens duo 4124/32 VR	021783	
Idra condens (system) 5020/28 VR	021813	
Idra condens (system) 5024/32 VR	021814	
Idra Eco condens micro 4120/28 VR	021784	570102
Idra Eco condens duo 5024/32 VR	021785	
Idra Eco condens 5012 VR	021795	
Idra Eco condens 5012+	021798	
Idra Eco condens micro 5020/28+ VR	021806	
Idra Eco condens micro 5025/32+ VR	021807	
Idra Eco condens duo 5024/35 VR	021808	

Chaudière murale Basse Température	Référence chaudière	Référence kit PCM compatible
Idra duo 4024	021735	570102
Idra duo 4024 VMC	021736	
Idra duo 4024 V	021738	
Idra duo 4028 V	021739	
Idra 5024 (system)	021758	
Idra 5024 V (system)	021761	
Idra micro 5024	021759	
Idra micro 5024 VMC	021760	
Idra micro 5024 V	021762	
Idra micro 5028 V	021763	
Idra duo 5024	021769	
Idra duo 5024 VMC	021770	
Idra micro 6024	021773	
Idra micro 6024 VMC	021774	

Description

Deux kits Plancher Chauffant Mural sont commercialisés sous les références :

570102 : kit plancher chauffant mural 2 circuits (pour plancher chauffant + radiateurs)

570103 : kit plancher chauffant mural condensation 2 circuits (pour plancher chauffant + radiateurs)

Cette fiche aide à l'identification du kit PCM et à l'association avec la chaudière correspondante.

Identification

Identification du kit PCM 570102

Ce kit s'installe avec une chaudière murale Atlantic ne possédant pas de régulation 2^e circuit intégrée (voir tableau d'affectation page 1).

Extrait notice 1515 paragraphe 2.4 : thermostats d'ambiance.
 Il est conseillé de brancher un thermostat d'ambiance (non fourni) par circuit. Celui-ci coupera le fonctionnement du circulateur du circuit concerné quand la demande sera satisfaite.

Figure 2 : Connexions

TA1 : thermostat circuit H.T. (radiateurs)

TA2 : thermostat circuit B.T. (Plancher Chauffant)

S.EXT : sonde extérieure

La référence 570102 est constituée de :

- un kit PCM 073729 (figure 1)
- une sonde extérieure filaire 073432

Raccorder la sonde extérieure au bornier du **kit**, figure 2.

- une notice 1515





Figure 2

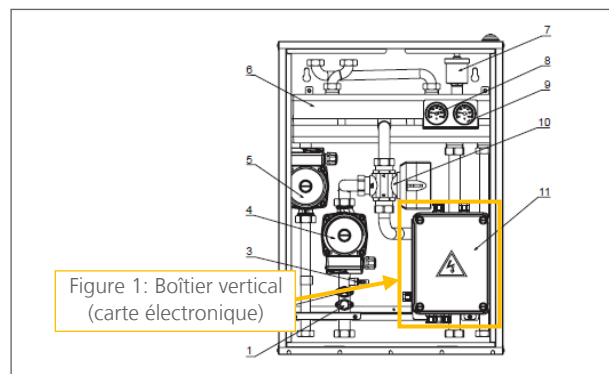

Identification du kit PCM 570103



Ce kit ne doit être utilisé qu'avec une chaudière Atlantic à condensation murale «Idra Condens (system)», voir tableau d'affectation page 1.
 Cette chaudière permet de réguler 2 circuits de chauffe différents.

La référence 570103 est constituée de :

- un kit PCM 073456 (incluant une carte de gestion)
- une sonde extérieure filaire 073432
- une notice 1222

La carte de gestion 102147 fournie dans le colis du kit 073456, doit être montée dans le tableau de commande de la chaudière.

Le(s) thermostat(s) d'ambiance et la sonde extérieure doivent être connectés dans la chaudière. Voir le schéma électrique de la notice 1222, figure 12-page 7, et les explications du paragraphe 2.4.

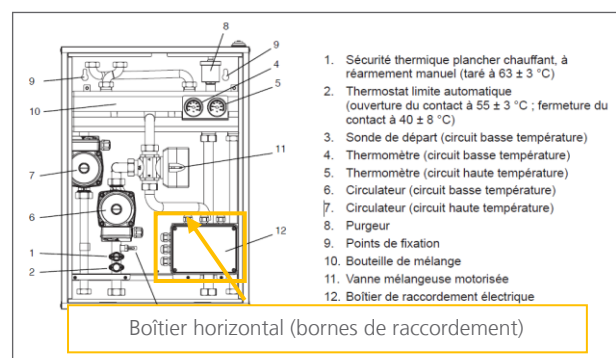

Boîtier horizontal (bornes de raccordement)

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 42

www.atlantic-pac-chaudieres.fr

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, au dépannage, pièces détachées, garanties...
 Tél. 03 51 42 70 42 - Fax. 03 28 50 21 94

contact.satcsic@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
 Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.platforme-services.com>