


Navistem T3100**Test des entrées et sorties**

Gamme de Produits concernés : Pompes à chaleur EFFIPAC et APTAE

But de l'opération : Contrôler la conformité d'une mesure ou le bon fonctionnement d'un actionneur (pompe / vanne / ...)

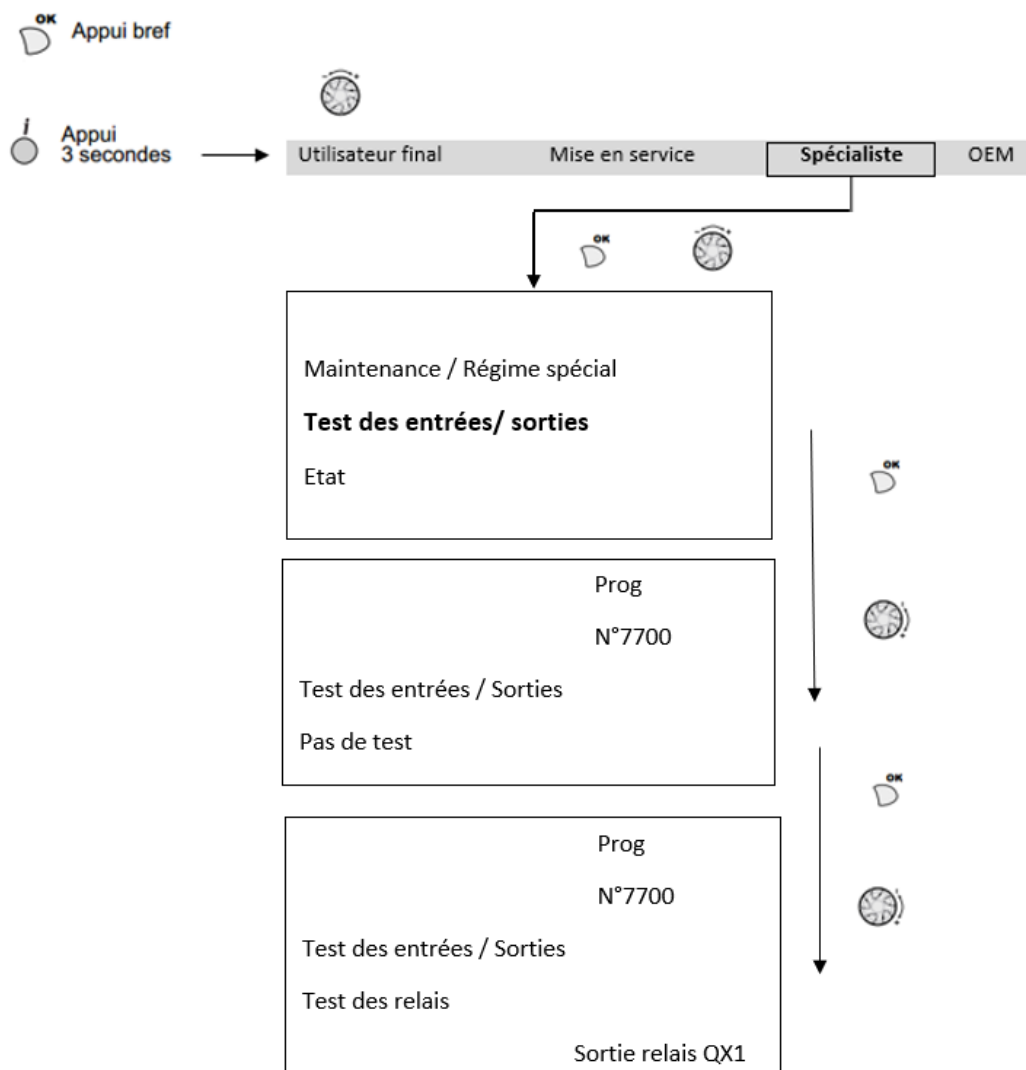

	N° Ligne	Valeur
• Menu <u>Test des entrées/sorties</u>		
Contrôler les valeurs des sondes		
Sonde extérieure B9	T° sonde BX1 (7804)	--- °C
Sonde BX2 ou sonde ECS B31	T° sonde BX2 (7805)	--- °C
Sonde départ cascade	T° sonde BX3 (7806)	--- °C
Sonde départ CC1 ou ECS	T° sonde BX4 (7807)	--- °C
Sonde départ CC2	T° sonde BX21 module 1 (7830)	--- °C
Sonde départ CC3	T° sonde BX21 module 2 (7832)	--- °C
Vérifier l'entrée Hx1 / Hx3		
Lecture signal 0-10V externe H1	Entrée signal H1 (7844)	--- V
Lecture contact sec entrée H1	Entrée signal H1 (7844)	---(ouvert)/***(fermé)
Lecture signal 0-10V externe H3	Entrée signal H3 (7858)	--- V
Lecture contact sec entrée H3	Entrée signal H3 (7858)	---(ouvert)/***(fermé)
Activer les sorties		
Sortie d'alarme	Test des relais (7700)	Sortie QX4
Sortie Résistance(s) ballon	Test des relais (7700)	Sortie QX3
Ouverture V3V CC1 ou Pompe ECS Q3	Test des relais (7700)	Sortie QX1
Fermeture V3V CC1	Test des relais (7700)	Sortie QX2
Pompe CC1	Test des relais (7700)	Sortie QX5
Ouverture V3V CC2	Test des relais (7700)	Sortie QX21 Mod.1
Fermeture V3V CC2	Test des relais (7700)	Sortie QX22 Mod.1
Pompe CC2	Test des relais (7700)	Sortie QX23 Mod.1
Ouverture V3V CC3	Test des relais (7700)	Sortie QX21 Mod.2
Fermeture V3V CC3	Test des relais (7700)	Sortie QX22 Mod.2
Pompe CC3	Test des relais (7700)	Sortie QX23 Mod.2
Annuler l'activation	Test des relais (7700)	Pas de test
• Menu <u>Diagnostics générateur</u>		
Contrôler les valeurs de la PAC en fonctionnement		
Sonde départ PAC	Température départ PAC (8412)	--- °C
Sonde retour PAC	Température retour PAC (8410)	--- °C

Sonde sortie compresseur

Sonde entrée compresseur

• Menu ***Diagnostics modbus esclave***

Modulation compresseur

Modulation ventilateur

Modulation circulateur

Haute pression

Basse pression

Débitmètre (Aptae 15/18/23/27)

Température gaz chaud (8415)

Température aspiration gaz (8434)

Entrée signal UX port 1 (7611)

Entrée signal UX port 2 (7621)

Entrée signal UX port 3 (7631)

Entrée signal 1 port 1 (7614)

Entrée signal 1 port 2 (7624)

Entrée signal UX port 4 (7641)

--- °C

--- °C

0...100 (Hz)


--- %

--- %

--- bar/1000

--- bar/1000

--- l/min.10

LES FICHES
ASSISTANCESLES TUTORIELS
VIDÉOSLA
DOCUMENTATIONLES PIÈCES DE
RECHANGE

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03